


Kornverteilung durch Siebung

nach DIN 18 123

Entnahme durch:	Fa. GTS	Probenbez.:	SPAM B 5.5
Datum:		Tiefe:	2,0 - 4,0 m
Ausgef. durch:	Dr. Hölzer	Bodengruppe:	SI
Datum:	21.06.10	Entnahmeart:	gestört

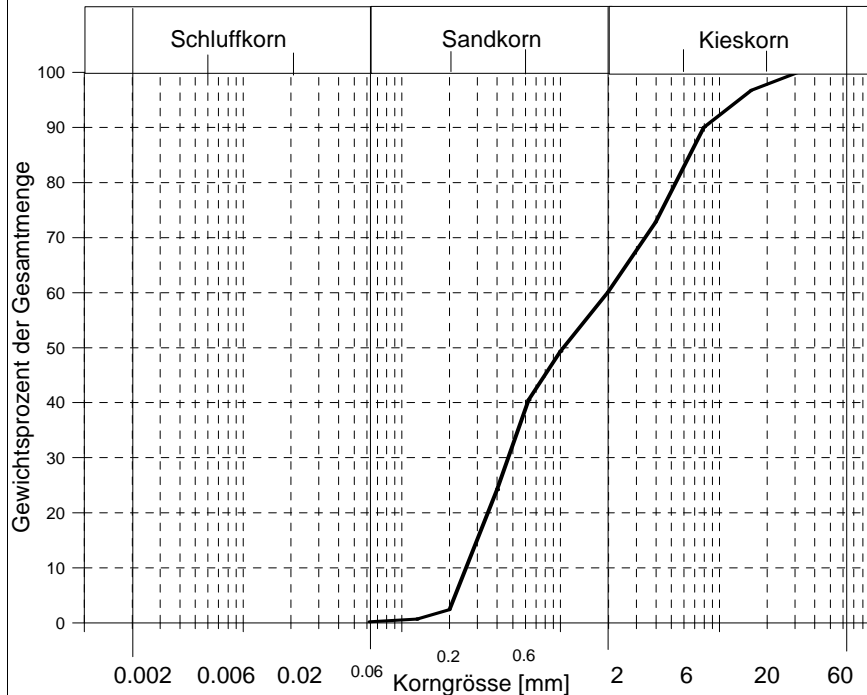

Bemerkungen: Der Anteil $\leq 0,063$ mm beträgt 0,27 %!