


# Kornverteilung durch Siebung

nach DIN 18 123

Entnahme durch:	Fa. GTS	Probenbez.:	SPAM V 5.4
Datum:		Tiefe:	1,0 - 1,5 m
Ausgef. durch:	Dr. Hölzer	Bodengruppe:	SE
Datum:	21.06.10	Entnahmeart:	gestört

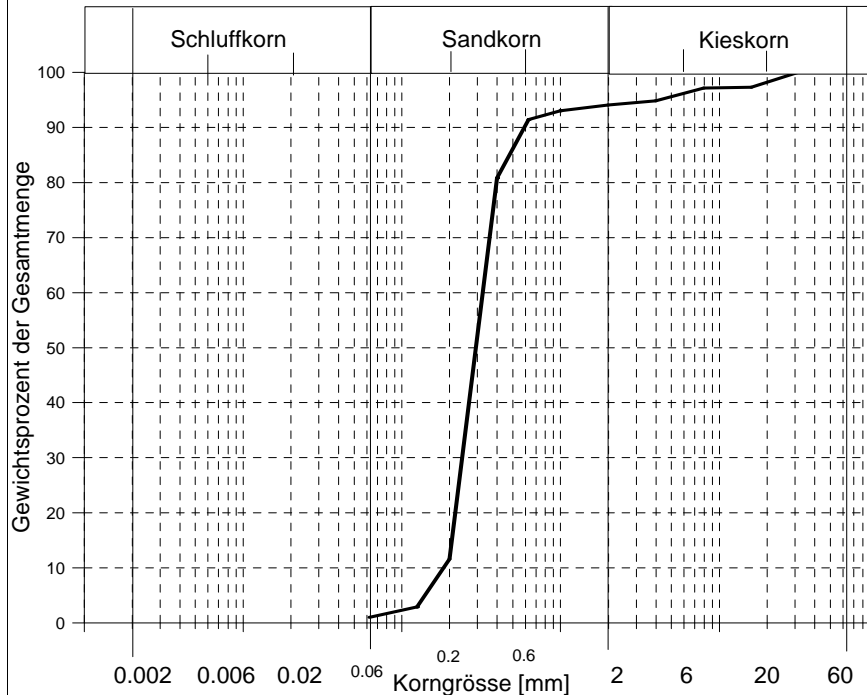

Bemerkungen: Der Anteil  $\leq 0,063$  mm beträgt 1,05 %!